

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

- A csaptelep felülete krómozott – szemcsés, maró anyaggal tisztítani TILOS!
- A felsőrészek élettartalmának növelése céljából ajánlott a vízvezetéki rendszerben szűrő alkalmazása ill. az ajánlott nyomáson történő üzemeltetés (nyomáscsökkentő alkalmazása).
- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg
- Termék alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10-10 perc hideg-, illetve melegvíz kifolytatását javasoljuk.
- Hosszabb (legalább egy éjszakás) pangást követően legalább 1-2 liter víz kifolytatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Tekintettel arra, hogy a melegvíz esetén nagyobb mértékű kioldódás várható a termékekből, ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termékek bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyilvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek perlátorát javasolt havonta vízköteleníteni, illetve fertőtleníteni.
- A csaptelepek tisztítása, fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.

A termék tisztítási, ill. fertőtlenítési utasításai:

- ❖ A terméket lágy szappanos oldattal tisztítsa meg.
- ❖ Javasoljuk a Mofém tisztítószer, vagy egyéb citromsav alapú tisztítószer alkalmazását.
- ❖ A tisztítószeres ápolás után javasoljuk, hogy a terméket alaposan öblítse le vízzel.
- ❖ Ne használjon sósav, hangyasav alapú tisztítószer.
- ❖ Ne használjon erős tisztítószereket. (padló- vagy mosogatógép tisztítószerek)
- ❖ Próbáljon meg olyan mosó- és tisztítószer használni, amely nem károsítja a környezetet.
- A perlátor működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.

**MEGHIBÁSODÁS ESETÉN KÉRJÜK FORDULJON A
STROHM MOFÉM ZRT. VEVŐSZOLGÁLATÁHOZ**

Gyártó/forgalmazó:

STROHM MOFÉM Zrt.

9200. Mosonmagyaróvár. Terv u.92.

Zöldszám: + 36 (80) 474 -574

Internet: www.mofem.hu



VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

Két kezelőelemes szabadkifolyású alsó bekötésű vízmelegítő csaptelep

**A STROHM MOFÉM Zrt. integrált irányítási rendszere
az ISO 9001-es, ISO 14001-es és az
ISO 45001-es szabványok szerint tanúsított.**

TERMÉK MEGNEVEZÉSE:

Két kezelőelemes alsó bekötésű szabadkifolyású vízmelegítő csaptelep.

TERMÉK LEÍRÁSA:

A csaptelep alkalmas szabadkifolyású (nyílt rendszerű) kis űrtartalmú elektromos vízmelegítő üzemeltetésére.

A víz melegítése során térfogata növekszik (60 – 70 °C felmelegítve ~2 %) - mivel a vízmelegítő tartálya nem nyomástartó edény - gondoskodni kell a túlnyomás elkerülésére.

A nyílt rendszerű vízmelegítő tartálya mindig összeköttetésben van a külső légtérrel a csaptelepen keresztül, ezért a **- a csaptelep kifolyócsövét nem szabad elzárni!!**

A fent leírt jelenség a gyakorlatban úgy jelentkezik, hogy a vízmelegítő fűtési periódusában, illetve a csaptelep közvetlen elzárása után - a Kifolyócsövön víz fog csöpögni (enyhén folyni).

A csaptelep közvetlen elzárása után (a nyomás kiegyenlítés, gravitáció) miatt enyhe vízfolyás tapasztalható, aminek a mértéke kb.: max. 400 ml és ideje kb. max. 1,5 perc.

SZERELÉS


- **A jelű** – hálózati hidegvíz (kék, felfelé mutató nyíl) – rövid flexibilis cső
- **B jelű** – vízmelegítő hidegvíz bemenetére (kék, lefelé mutató nyíl)
- **C jelű** – vízmelegítő meleg víz kimenete (piros, felfelé mutató nyíl)

A vízmelegítő üzembe helyezése előtt azt feltétlenül fel kell tölteni vízzel.

FIGYELEM! A hibás vagy szakszerűtlen csatlakozás következtében a csaptelep és a vízmelegítő meghibásodásáért, valamint az esetleges vízkárokért a gyártó nem vállal felelősséget.

MŰSZAKI ADATOK

- elzáró elem 1/2"
- keramikus egység 35-ös zárt (rövid) kivitel
- hálózati csatlakozó: A-es jelű (3/8" x 41 cm, rövid cső)
- vízmelegítő csatlakozó: 2 x 3/8" x 50 cm
- névleges nyomás: 0,6 MPa (6 bar)
- ajánlott Max. hőfok: 65 C°

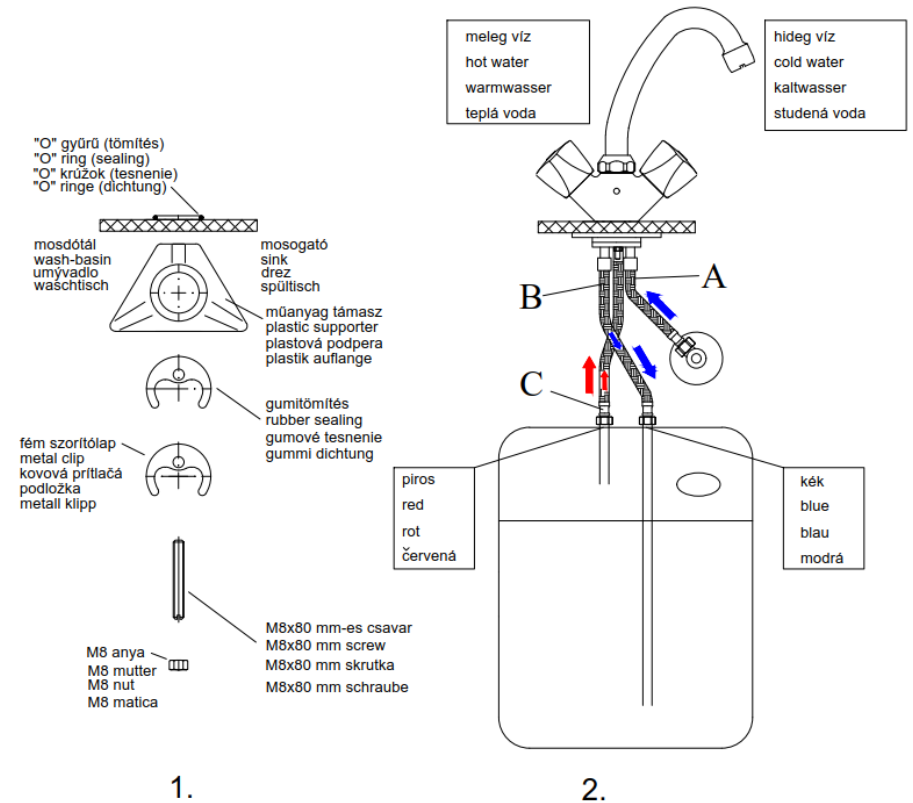

Teljesítménynyilatkozat elérhető:
www.mofem.hu/minosegi-tanositvanyok